


5. 耐火性能

下図試験体（代表例）に対して、（財）建材試験センターにて1時間の耐火性能評価試験を実施し、国土交通大臣認定および（財）日本消防設備安全センター評定を取得しています。

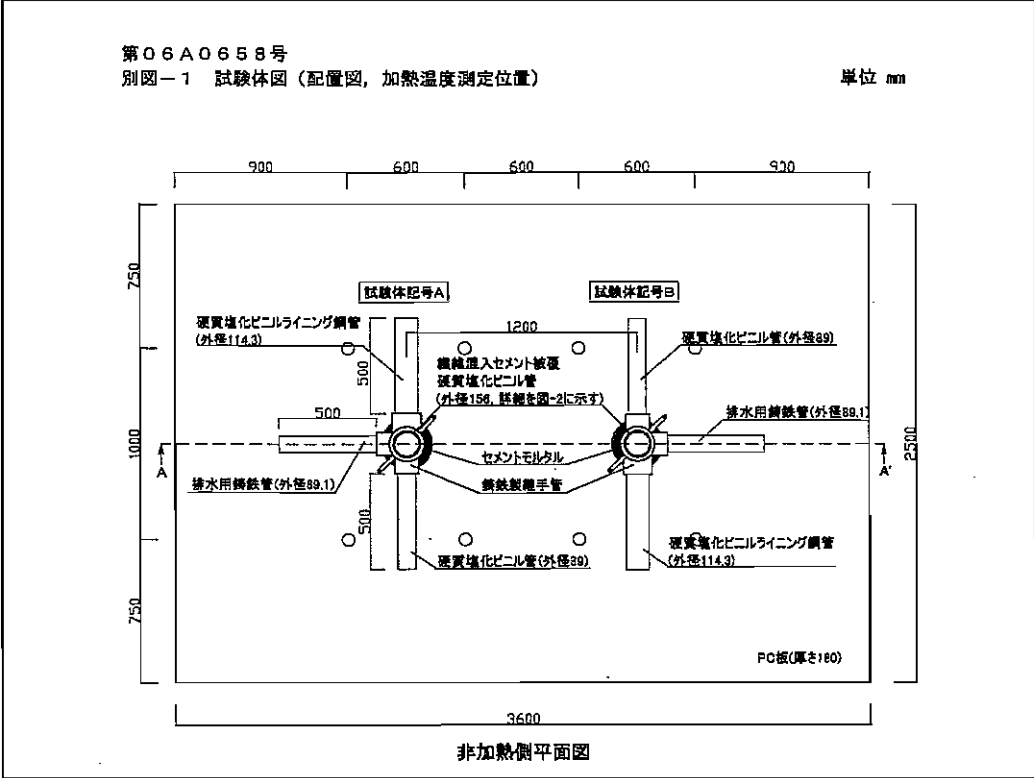

国土交通大臣認定 PS060FL-0333（125A 以下対応）

（財）日本消防設備安全センター評定（評 18-078 号）対応

管種	最大径	最大開口サイズ	最小床厚さ
鋳鉄製管継手	180mm	φ 260	180mm
鋳鉄管	140mm	φ 182	
DVLP	139.8mm		
ステンレス鋼管	139.8mm		
耐火二層管	156mm		

国土交通大臣認定 PS060FL-9065

（財）日本消防設備安全センター評定（評 12-052 号）対応※

管種	最大径	最大開口サイズ	最小床厚さ
鋼鉄製管継手	170mm	φ 260	140mm
DVLP	114mm	φ 210	
ステンレス鋼管	90mm	φ 160	

⚠ 注意 （財）日本消防設備安全センター評定に関しては、2007 年 4 月に切り替わり、評 18-078 号のみとなります。